


ANTEA Group

SYDEVOM

PhD1 : Incendie d'une surface de 1000 m2 (scénario
enveloppe)

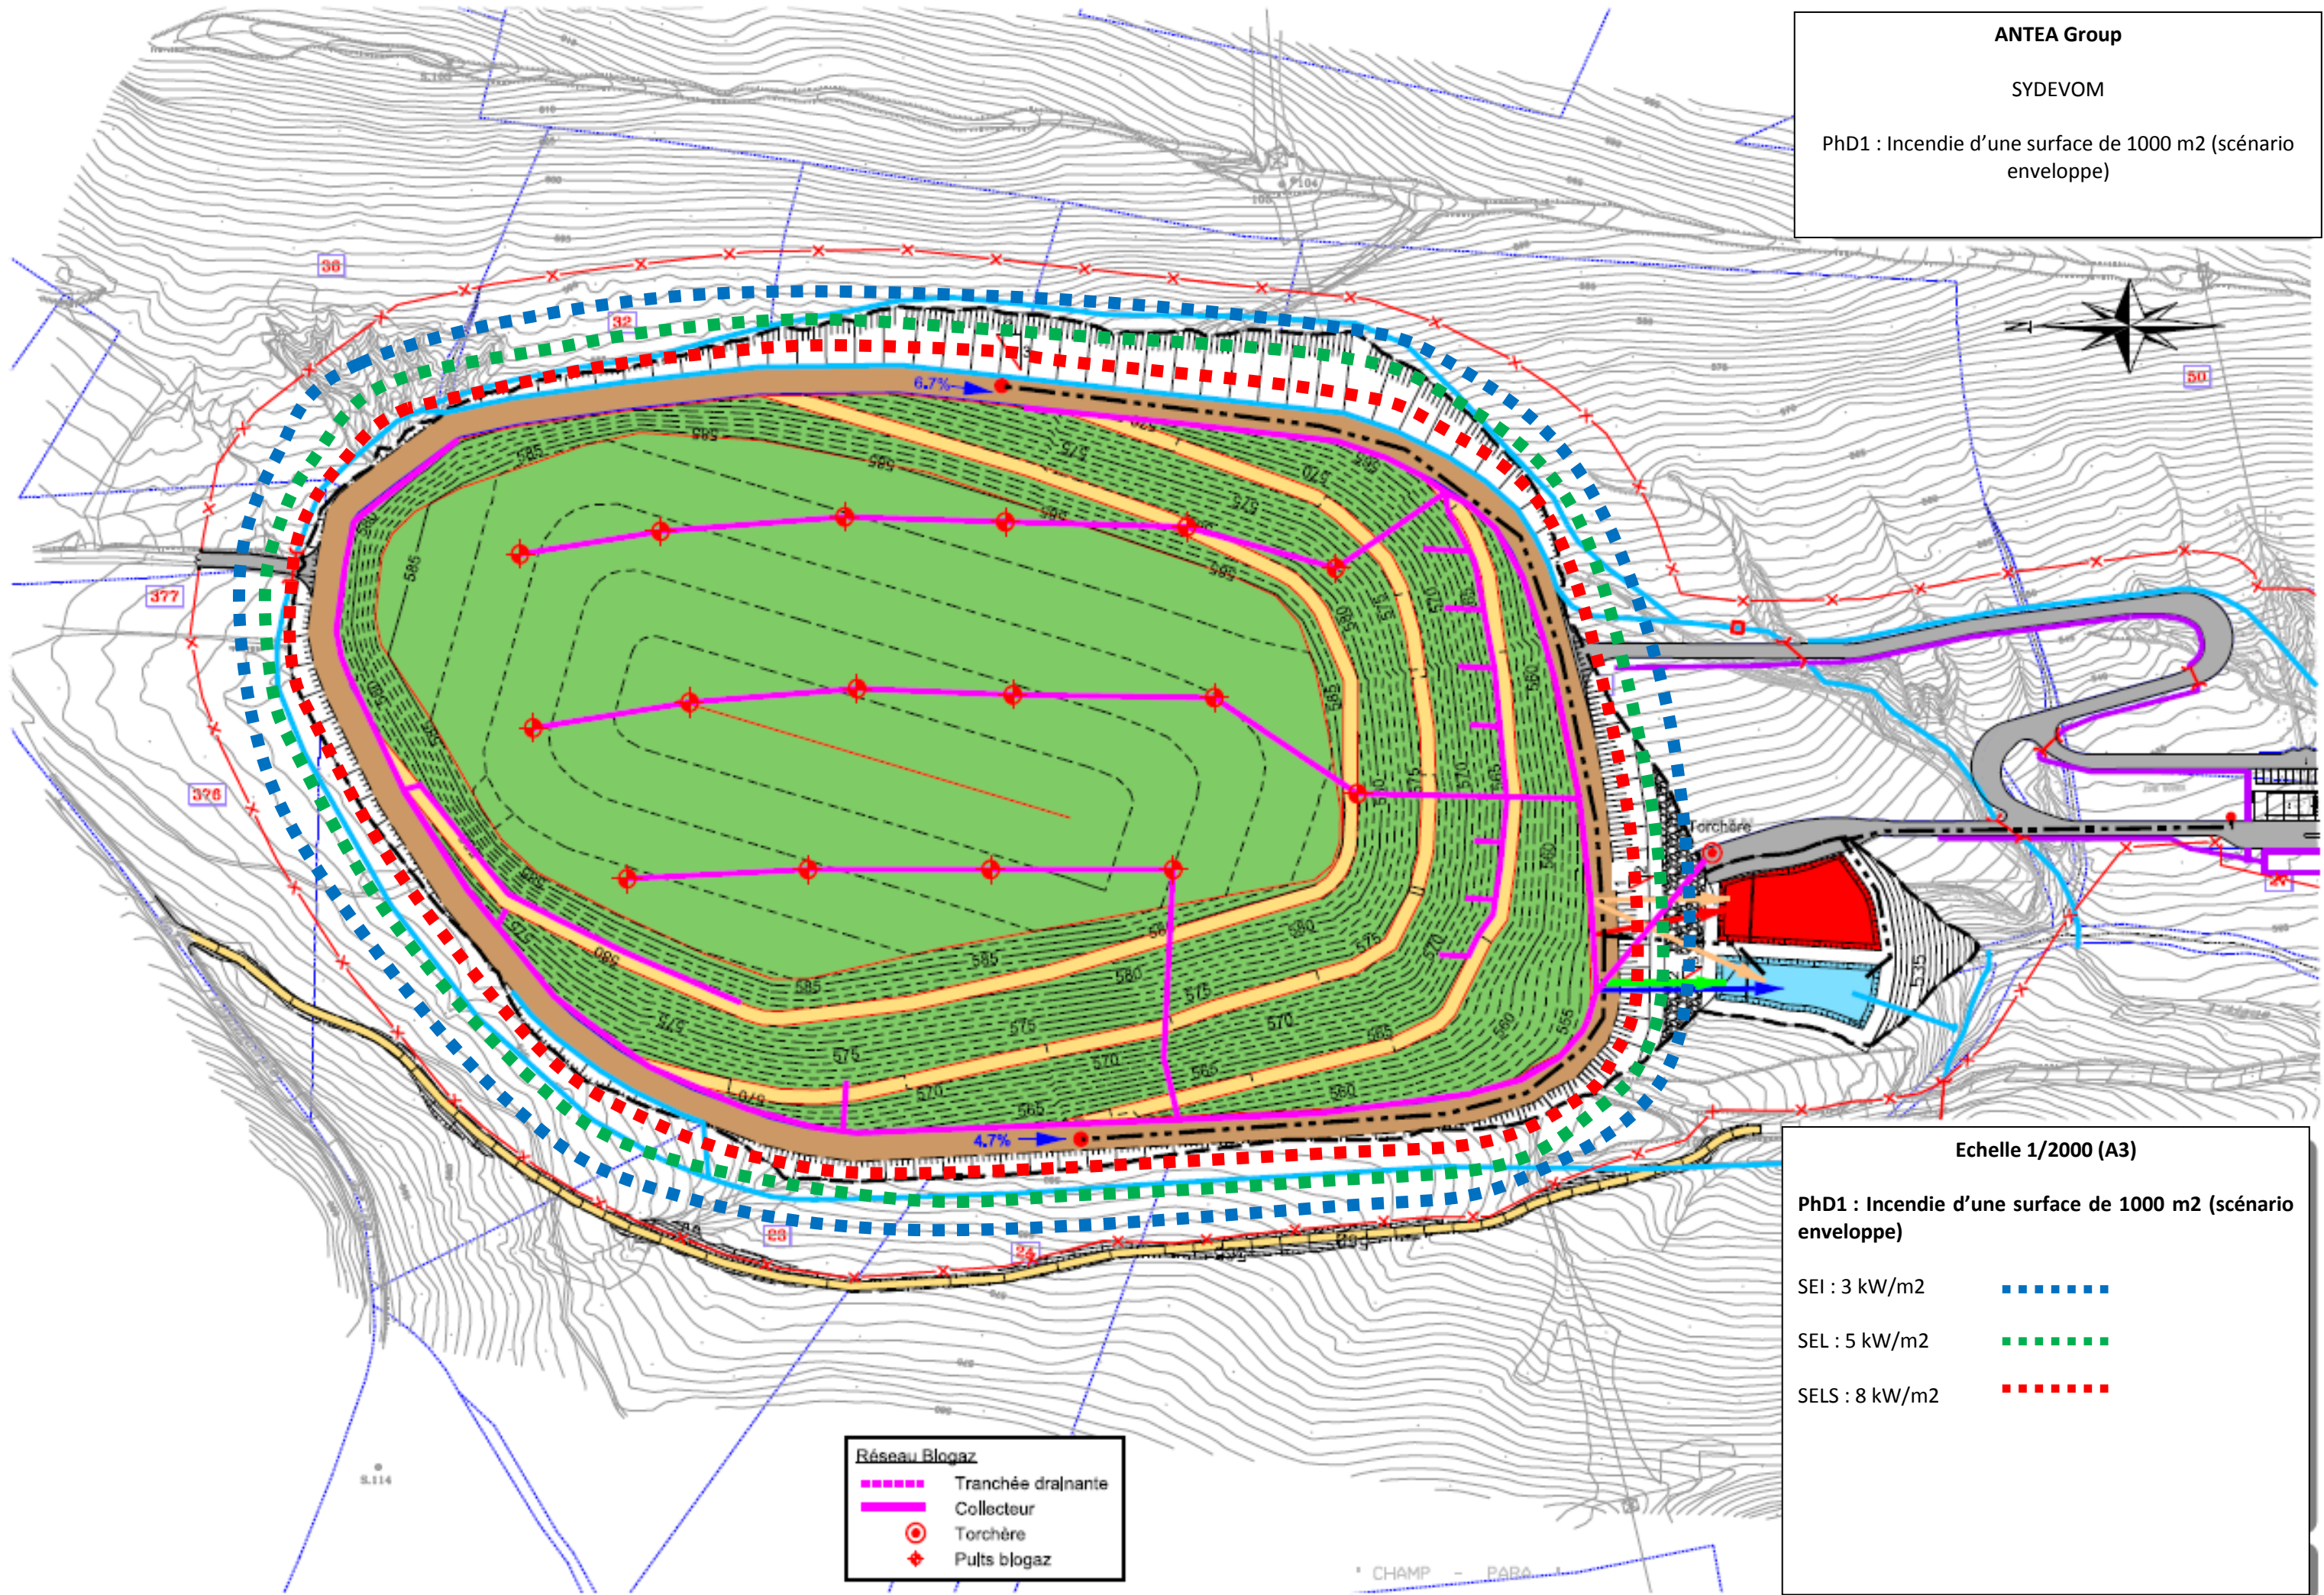

Réseau Blogaz
----- Tranchée drainante
----- Collecteur
○ Torchère
◆ Puits blogaz

Echelle 1/2000 (A3)

PhD1 : Incendie d'une surface de 1000 m2 (scénario
enveloppe)

- SEI : 3 kW/m2 ■■■■■■
- SEL : 5 kW/m2 ■■■■■■
- SELS : 8 kW/m2 ■■■■■■